


支給対象病床の基準

H30度病床機能報告時



R2.4.1




いずれか
少ない方


※R元に削減されている分は
支給対象から除外する趣旨

R5度病床機能報告時

R6度～R7度

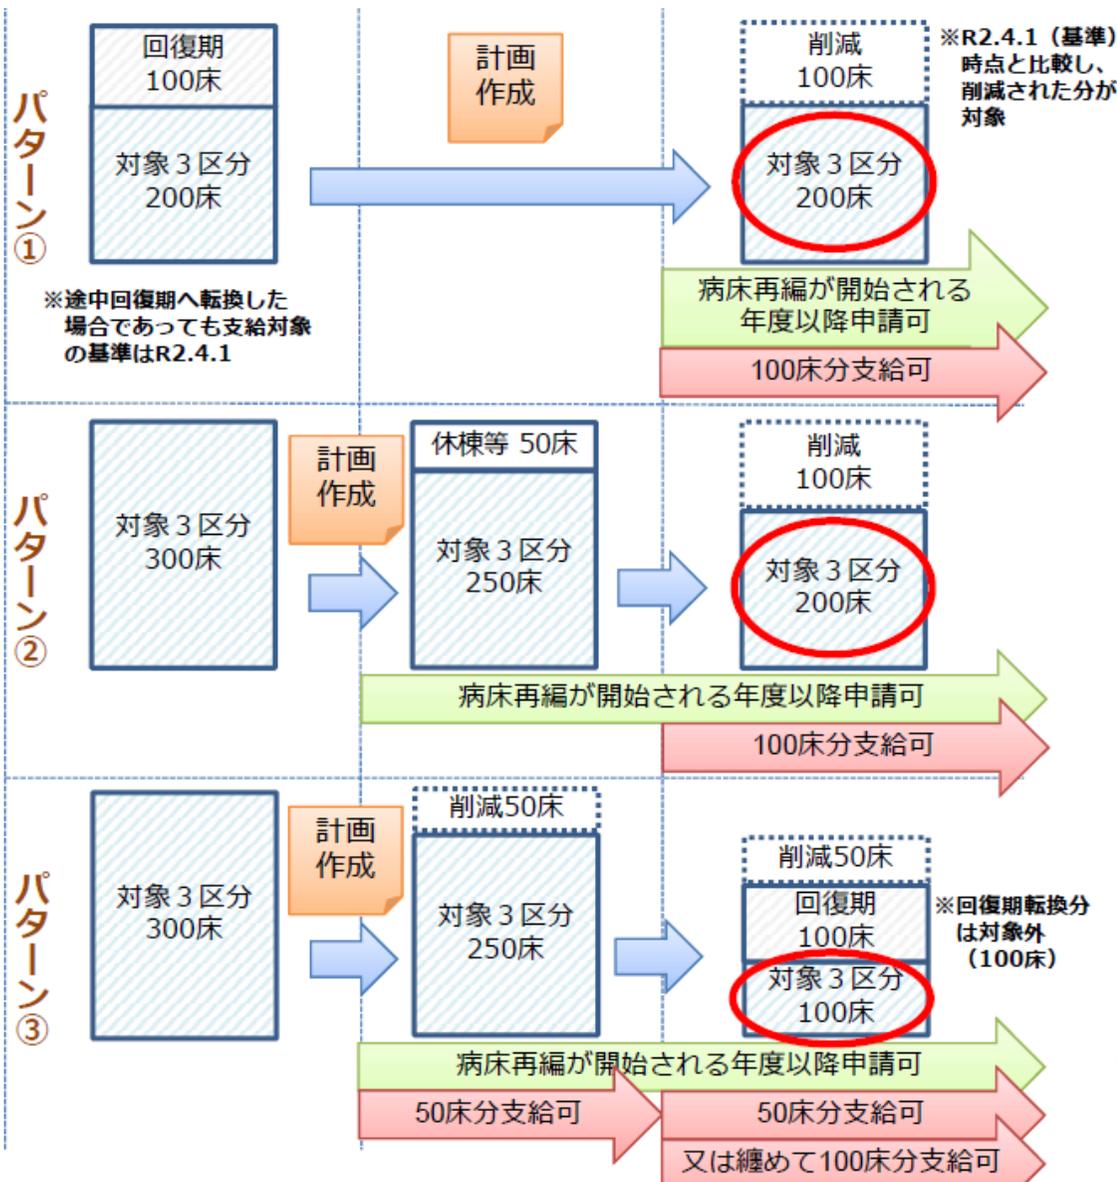


いずれも100床分が支給対象

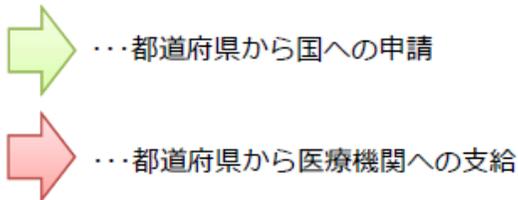

病床機能再編支援事業の活用について（R6年度）

令和6年度事業のスケジュール（イメージ）

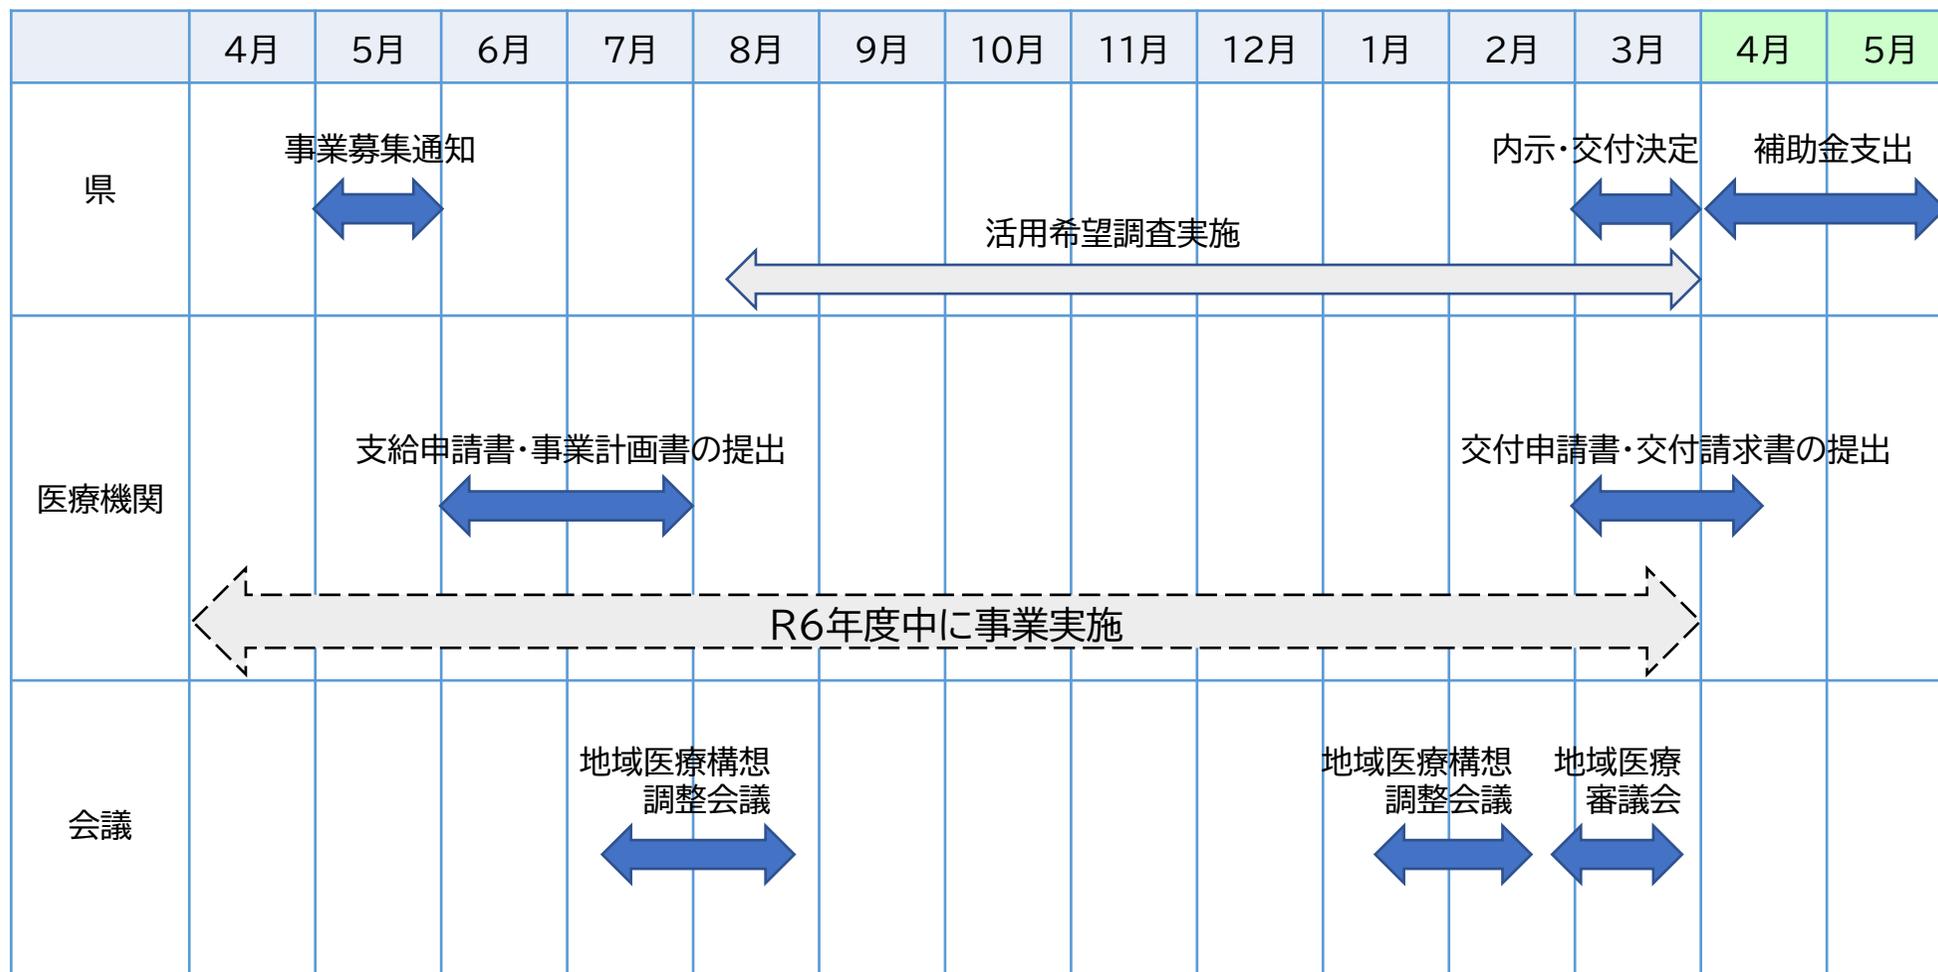

※事業募集期間以外でも活用希望調査を行っておりますので、随時、ご相談ください。